
Bekötési vízmérőakna elhelyezése

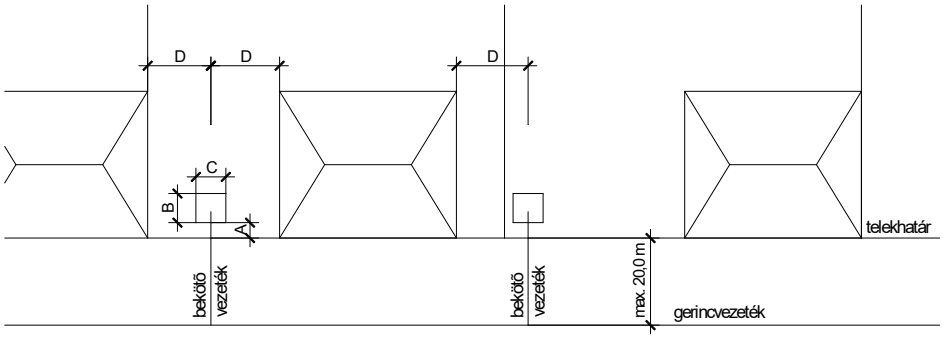

Jelmagyarázat:

A - maximum 1,0 m, az aknafal és a telekhatár között,

B - vízmérő akna hossza, min. 1,0 m hasznos belméret a telekhatárra merőlegesen,

C - vízmérő akna szélessége, min. 1,0 m hasznos belméret a telekhatárral párhuzamosan,

D - min. 3,0 m, építmények közötti min. távolság az MSZ 7487/2-80 szerint,

- a vízmérő akna mélysége, min. 1,0 m hasznos belméret,
- az aknafödém vastagságát (és vasalását, valamint a fedlap beépítését) a helyszínen, távlatilag fellépő igénybevételeknek megfelelően kell méretezni,
- a bekötés tengelyvonala és az aljzat közötti minimális távolság 0,15 m,
- a beépített mérők közötti minimális tengelytávolság 0,3 m,
- 20,0 m-nél hosszabbbekötés építéséhez a szolgáltató külön hozzájárulása szükséges, annak hiányában hálózatbővítéssel gerincvezetéket kell kiépíteni, vagy közterületi vízmérő akna építése szükséges,
- a bekötővezeték csak az MSZ 7487/2-ben foglalt védőtávolságok betartásával építhető ki,
- amennyiben nem teljesül a D min. 3,0 m feltétel, akkor a vezetéket védőcsővel kell ellátni.

